



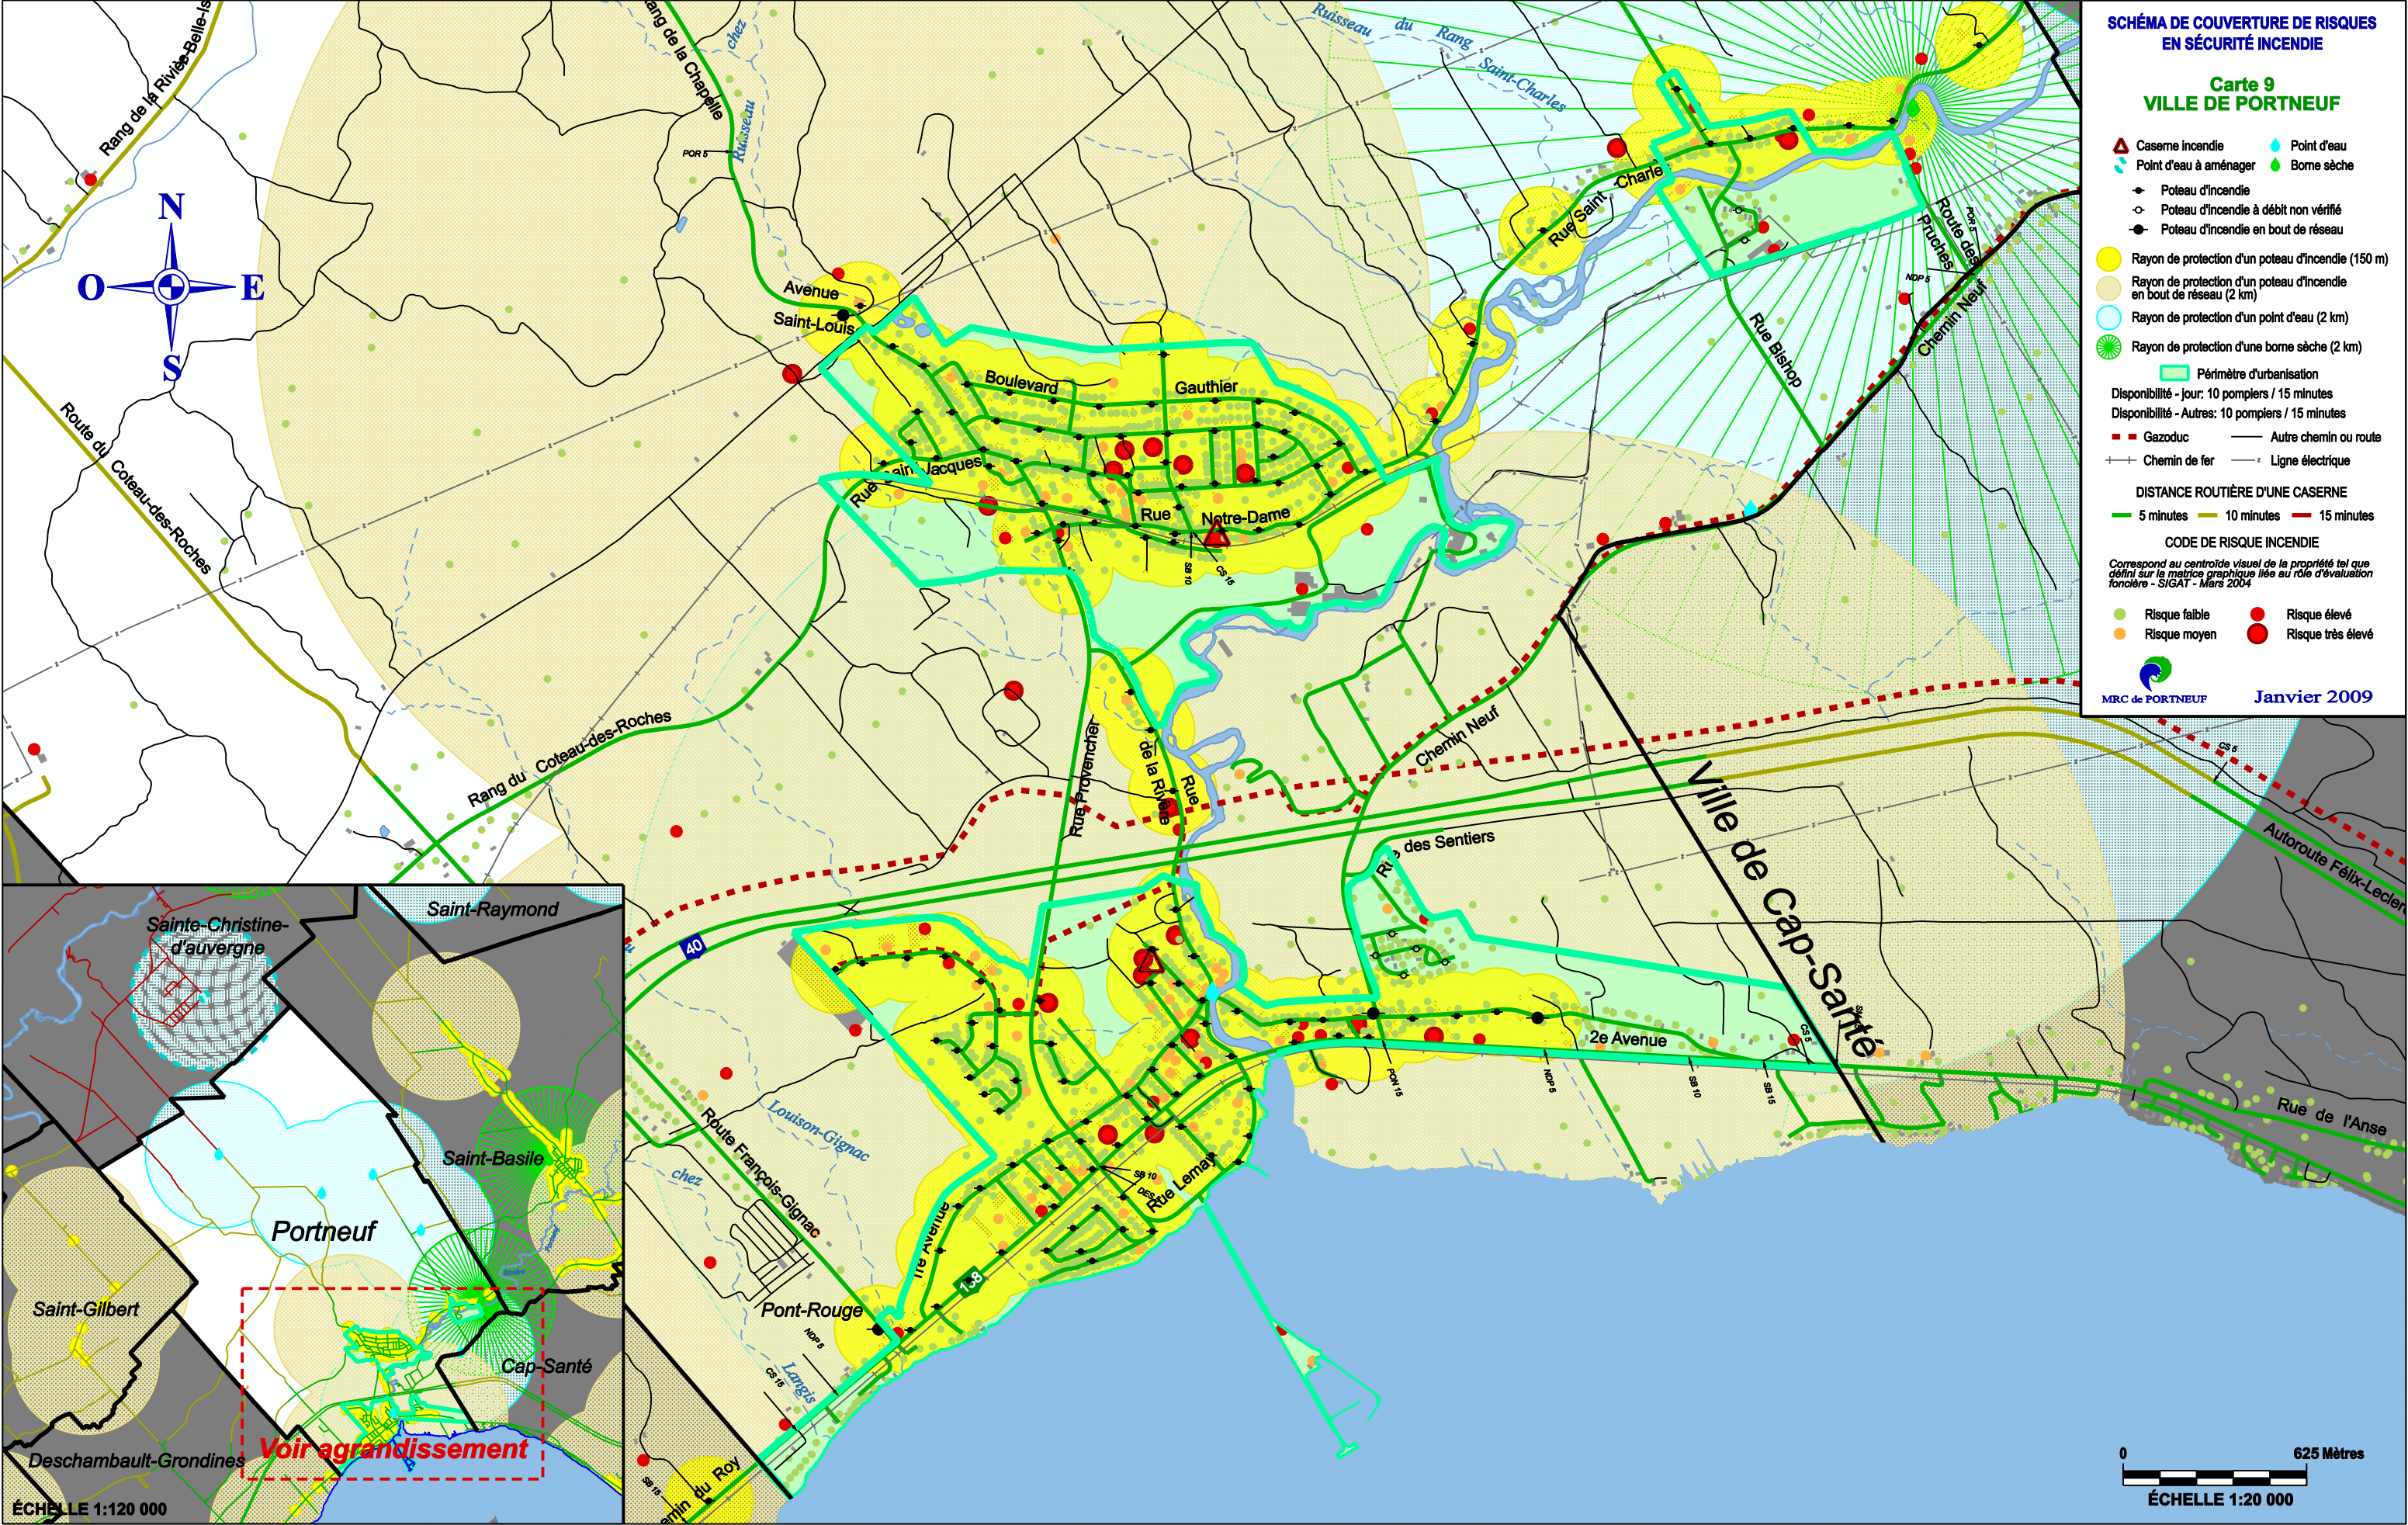

**SCHEMA DE COUVERTURE DE RISQUES
EN SECURITE INCENDIE**

**Carte 9
VILLE DE PORTNEUF**

- ▲ Caserne incendie
- ◆ Point d'eau
- ◆ Point d'eau à aménager
- Poteau d'incendie
- Poteau d'incendie à débit non vérifié
- Poteau d'incendie en bout de réseau
- Rayon de protection d'un poteau d'incendie (150 m)
- Rayon de protection d'un poteau d'incendie en bout de réseau (2 km)
- Rayon de protection d'un point d'eau (2 km)
- Rayon de protection d'une borne sèche (2 km)
- Périmètre d'urbanisation
- Disponibilité - jour: 10 pompiers / 15 minutes
- Disponibilité - Autres: 10 pompiers / 15 minutes
- Gazoduc
- Autre chemin ou route
- Chemin de fer
- Ligne électrique
- DISTANCE ROUTIÈRE D'UNE CASERNE
- 5 minutes
- 10 minutes
- 15 minutes
- CODE DE RISQUE INCENDIE
- Correspond au centrage visuel de la propriété tel que défini sur la matrice graphique liée au rôle d'évaluation foncière - SIGAT - Mars 2004
- Risque faible
- Risque moyen
- Risque élevé
- Risque très élevé

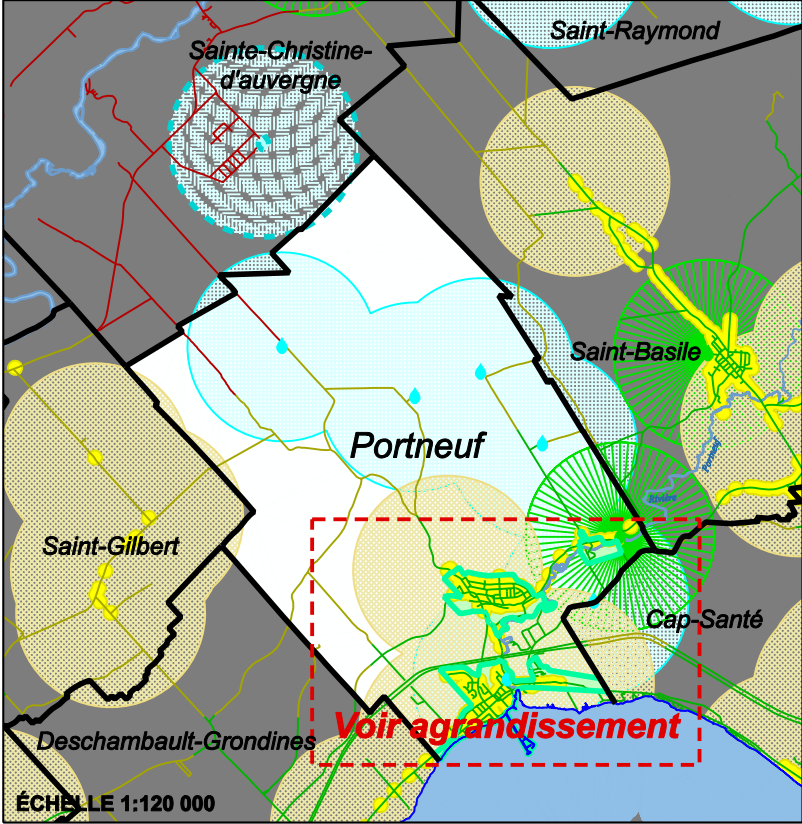

ÉCHELLE 1:120 000

0 625 Mètres
ÉCHELLE 1:20 000